



Szczegół studi: ø1500, ø1200, wpustu ø1000

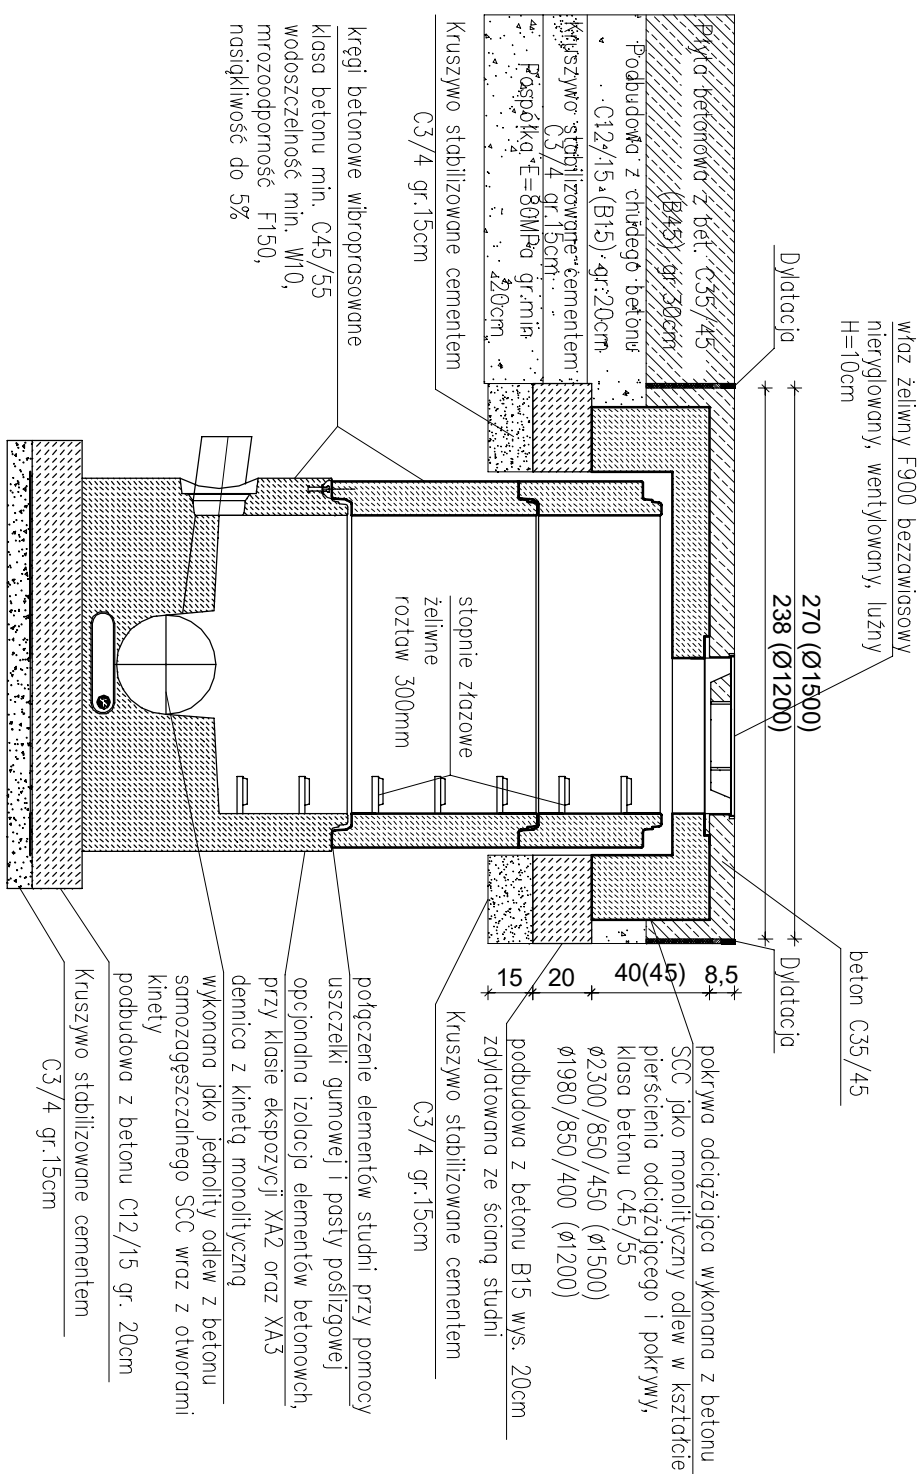

pod rurą w odległości 2m od studni należy zastosować kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr.15cm

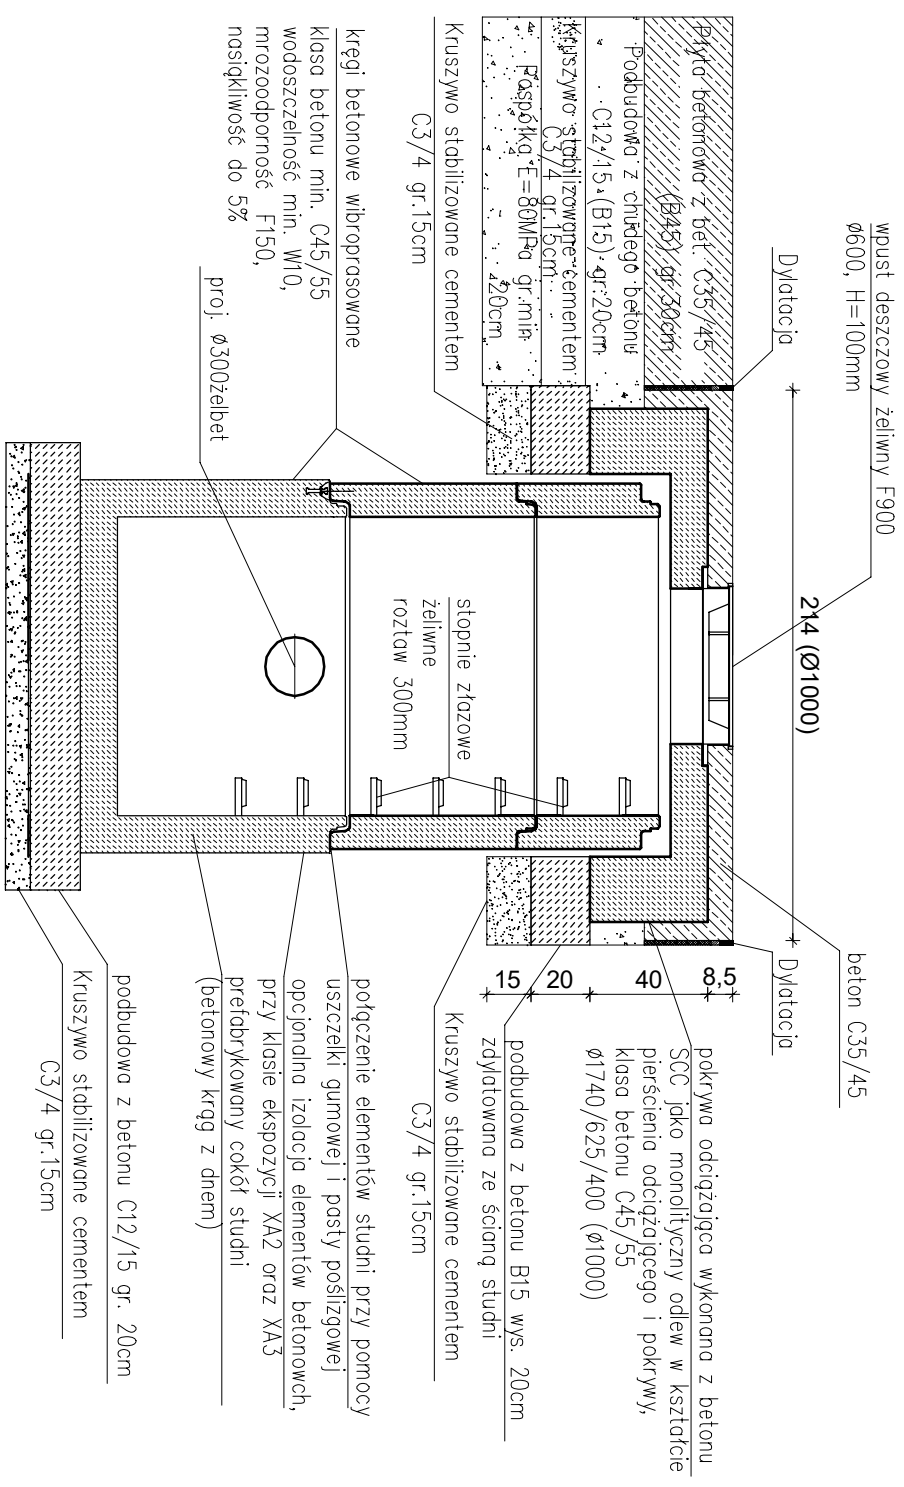

pod rurą w odległości 2m od studni należy zastosować kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr.15cm